

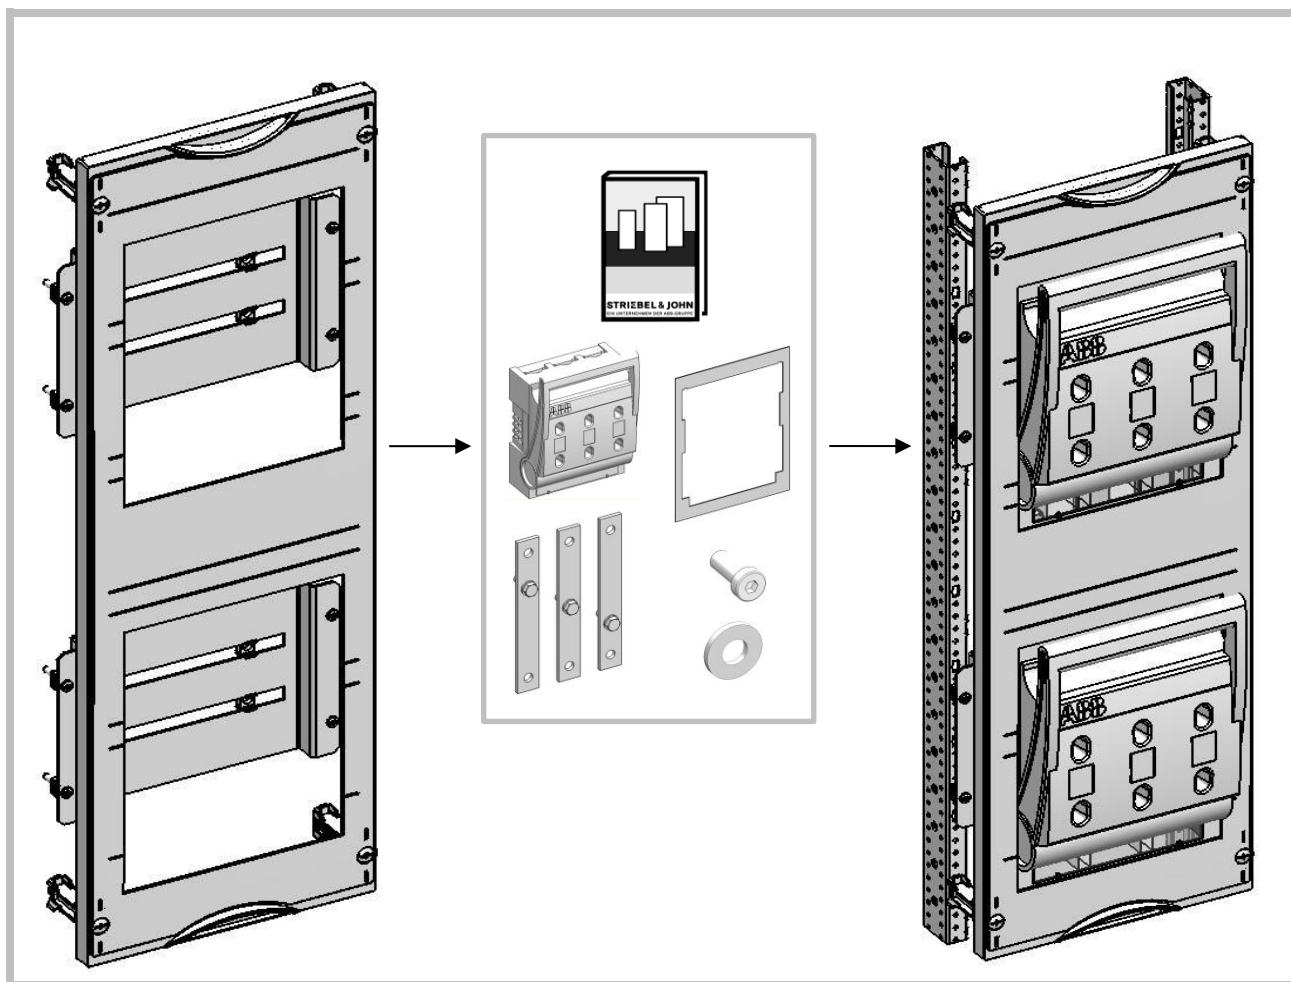





		MBT142	MBT143	
	1		4 x 4 x	ED138
	2.1		1 x 2 x	
	2.2		4 x 8 x	
	2.3	  4,8x32	4 x 8 x	
	2		4 x 8 x	
	3		1 x 1 x	AG...

	 SW6	 T25	 PH2	 SW17
---	--	--	--	---




		NBT142	MBT143	
Z1.1		1x	2x	ZH431
Z1.2	 M10x20	---	6x	
Z1.3		---	6x	
Z2	 M8x20	4x	8x	ZX264
Z3	 D8	4x	8x	ZX217
Z4		1x	2x	ZH438
Cu1		---	1x	ZH118

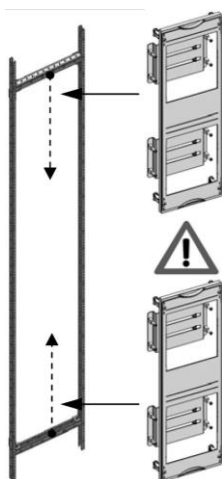



WR



EDF

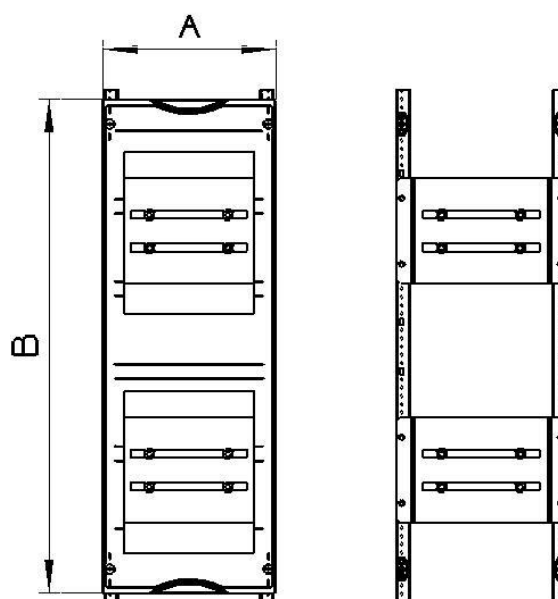


	AG	A	B
MBT142	AG72	250	450
MBT143	AG173	250	750

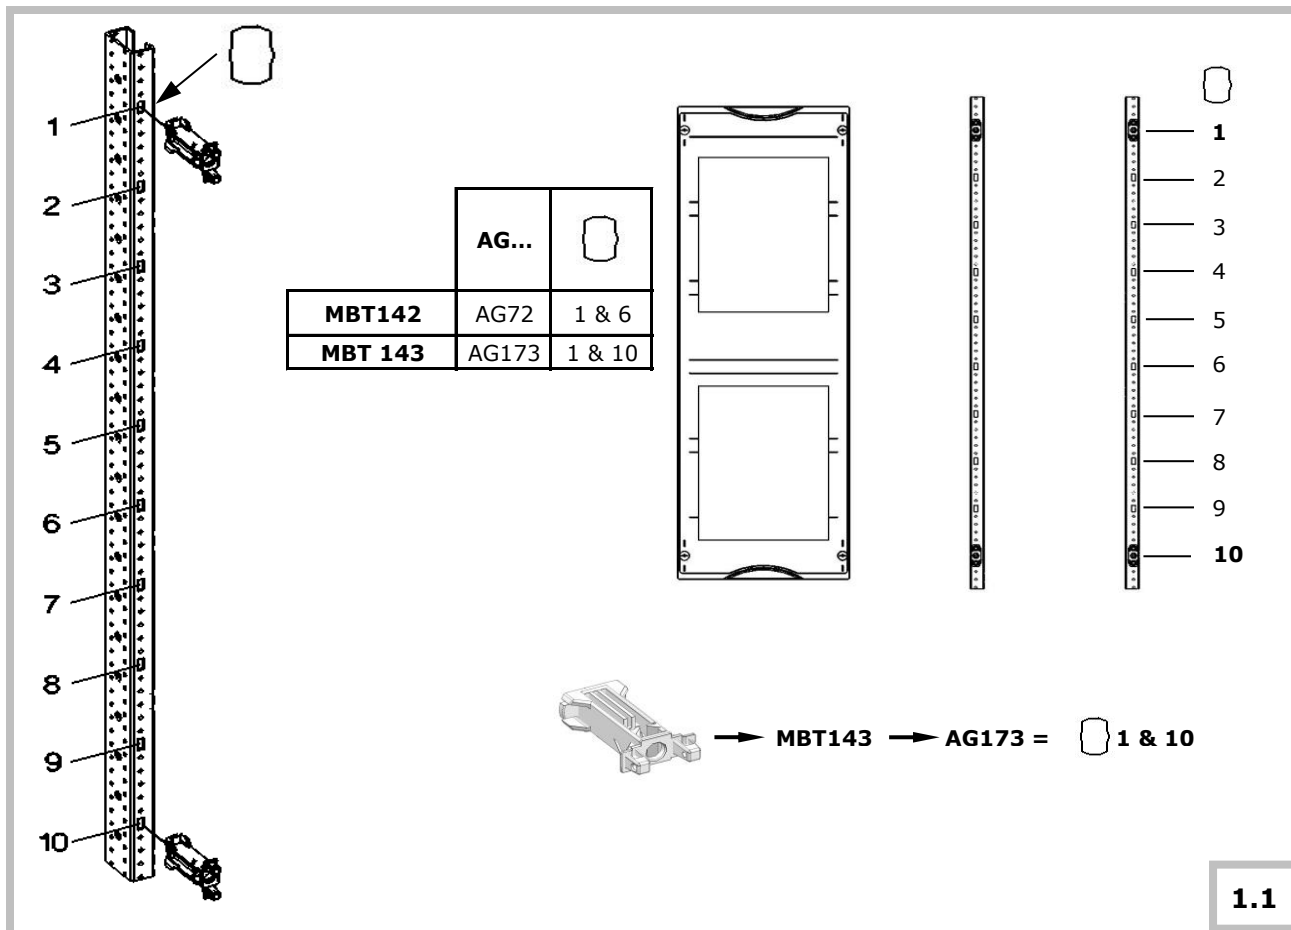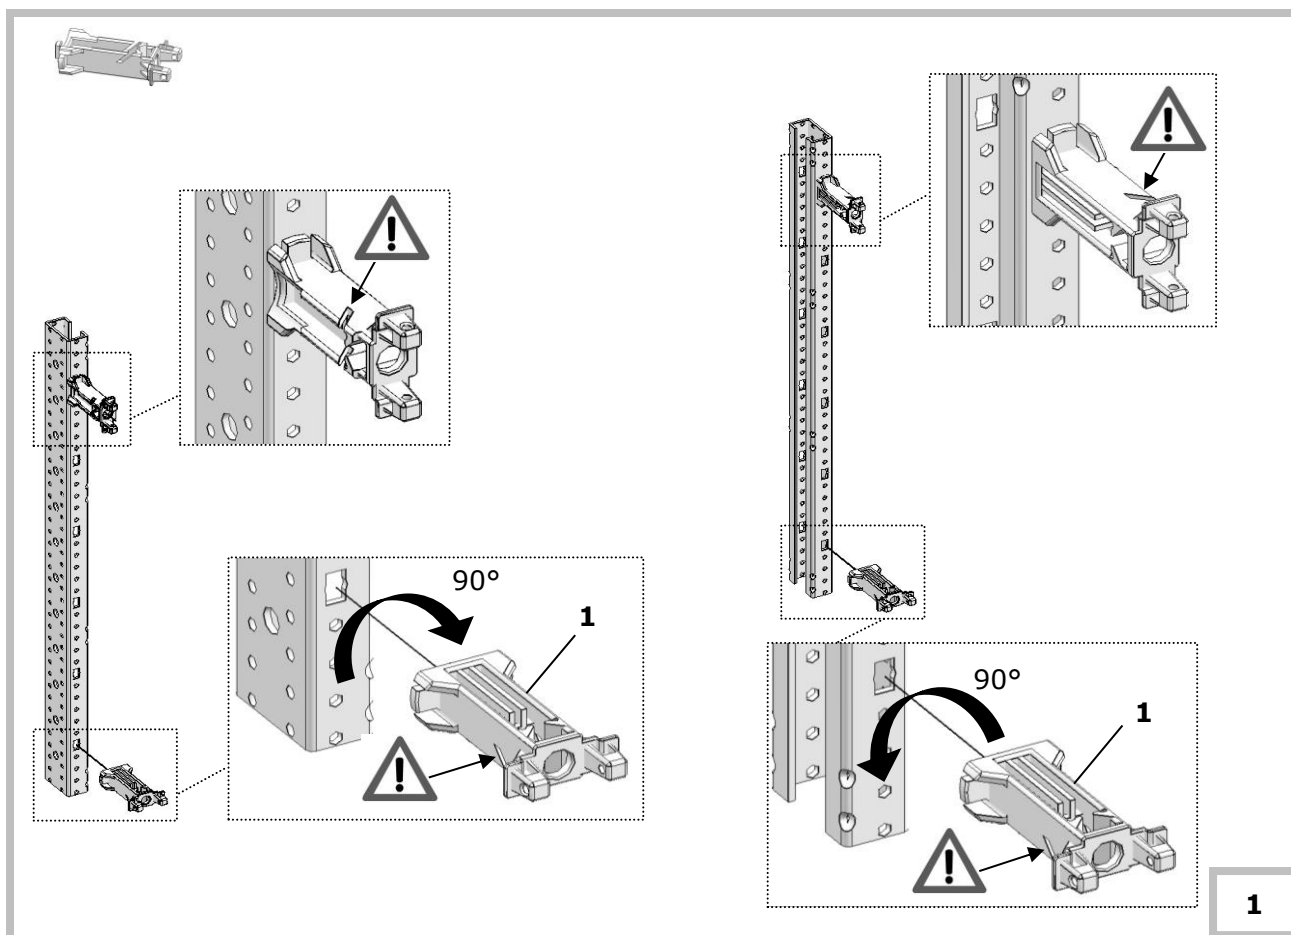


- 2.1**  **1-2x** **2.2**  **4-8x** **2.3**  **4-8x**
4,8x32  **T25**
EDF/2Nm
WR/5

- 2.4**  **4-8x**

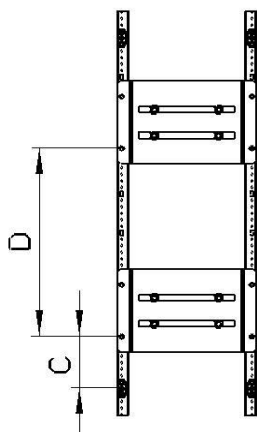


	C	D
MBT142	175	---
MBT143	112,5	362,5

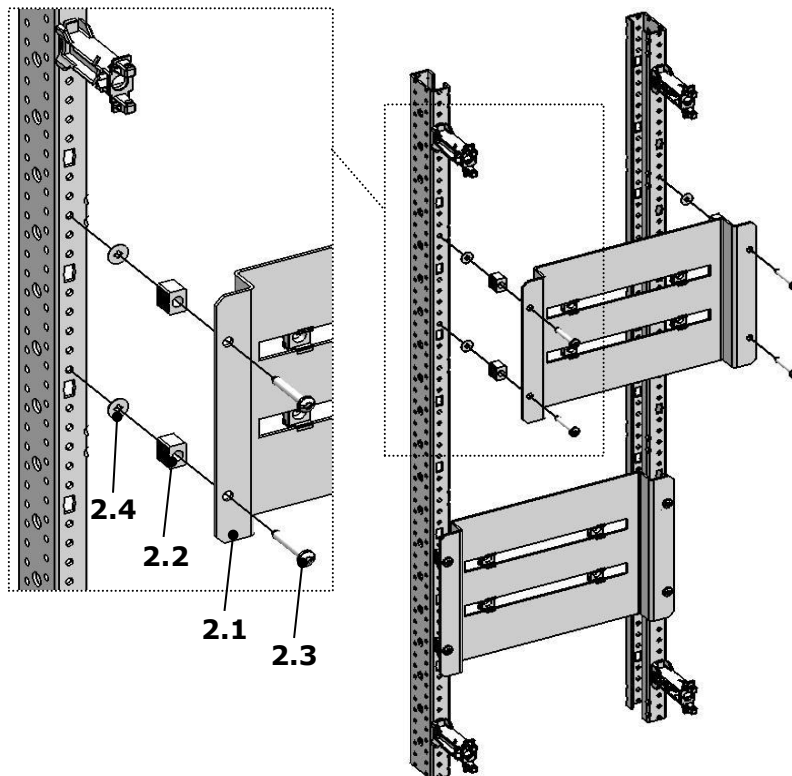

2

- Z1.1**  **1-2x** **Z2**  **4-8x**
M8x20 **Z3**  **4-8x**  **SW6** **8Nm**

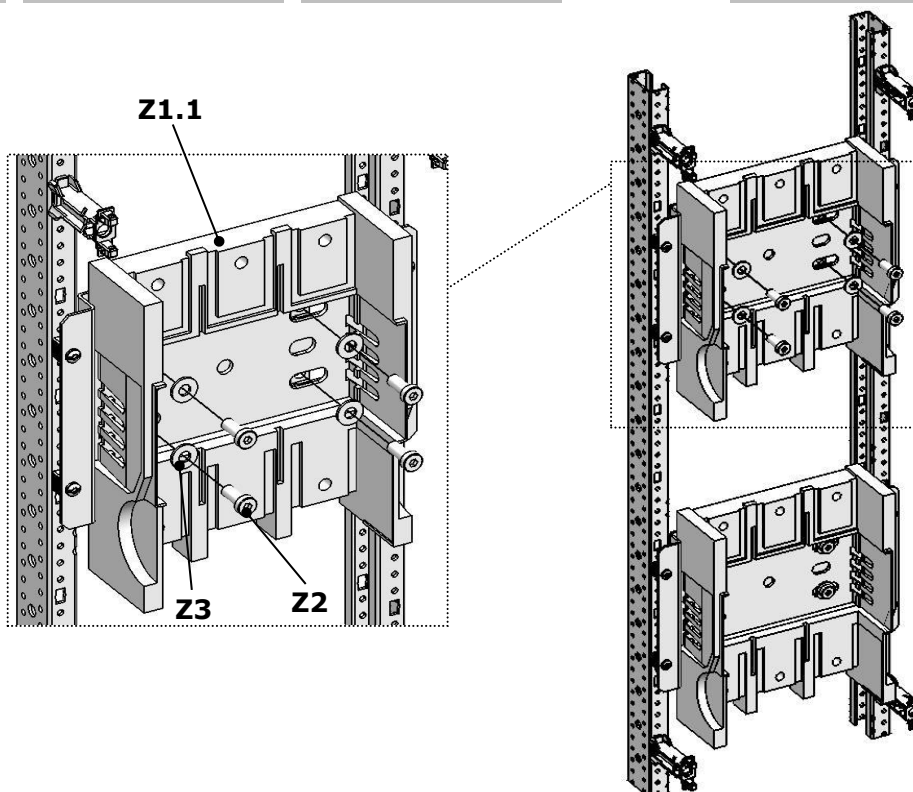

3

Cu1



1x

Z1.2



6x

M10x20

Z1.3




6x




SW17

16Nm

MBT142
MBT143

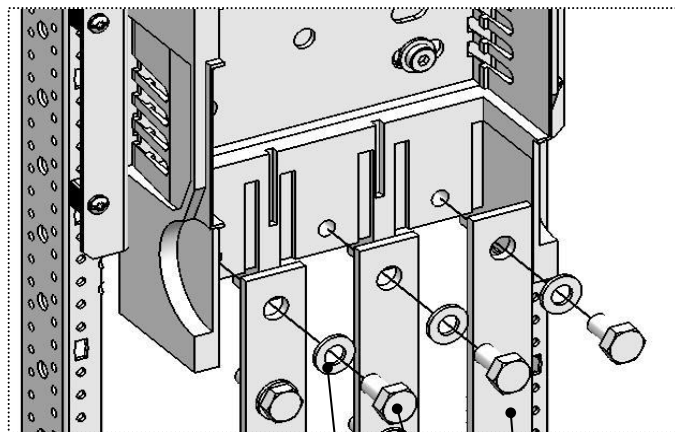

Z1.3 **Z1.2** **CU1**

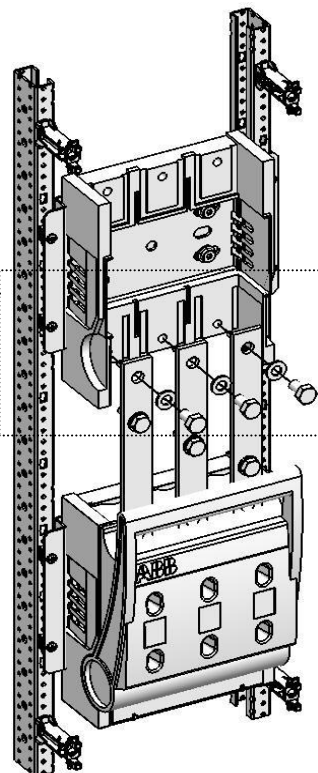

4

3



1x




Z4



1-2x



PH2 3,5Nm

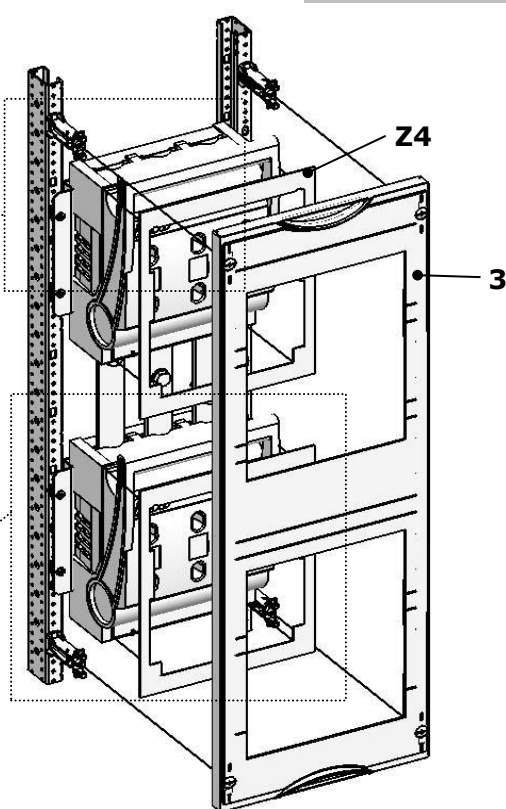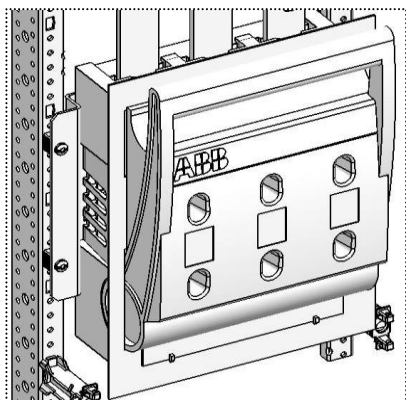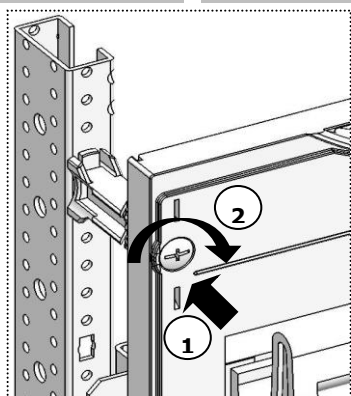

5

DE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1 durchgeführt werden.

GB

Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.

SE

Endast behörig personal enligt DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 är tillåten att arbeta med elektriska installationer.

IT

Solo a personale qualificato, secondo DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 é consentito di lavorare su installazioni elettriche.

FR

Seul le personnel qualifié en électricité selon DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 est autorisé à travailler sur installation électrique.

ES

Sólo electricistas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.

RU

Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.