





ZE500

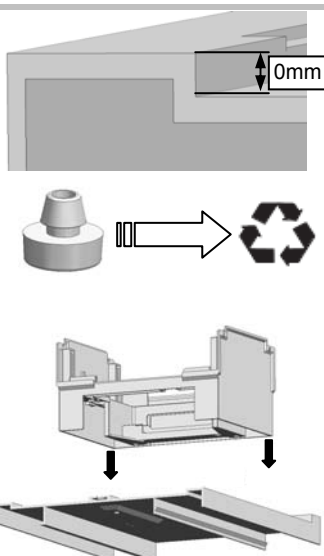


ZE532

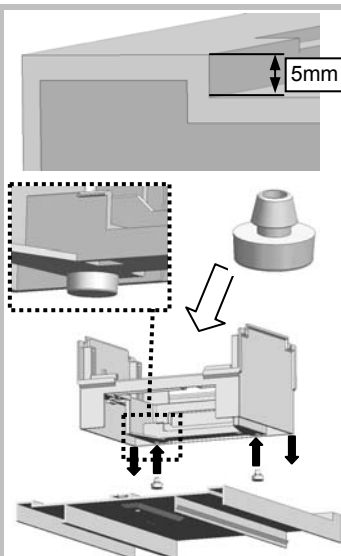

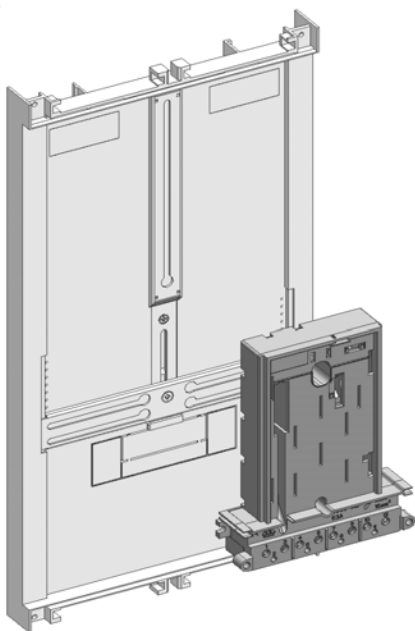


ZE500

7E532

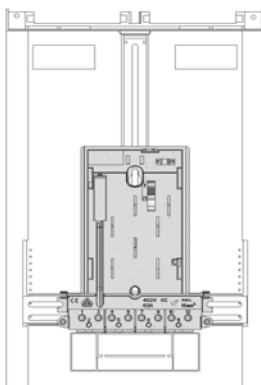


1


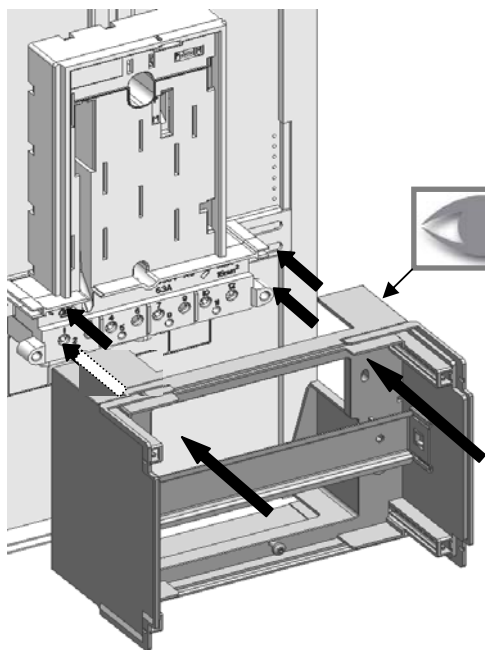


ZE500

ZE532

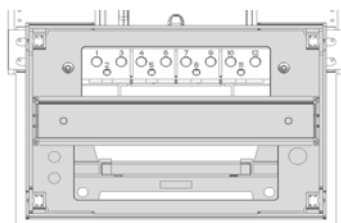

2

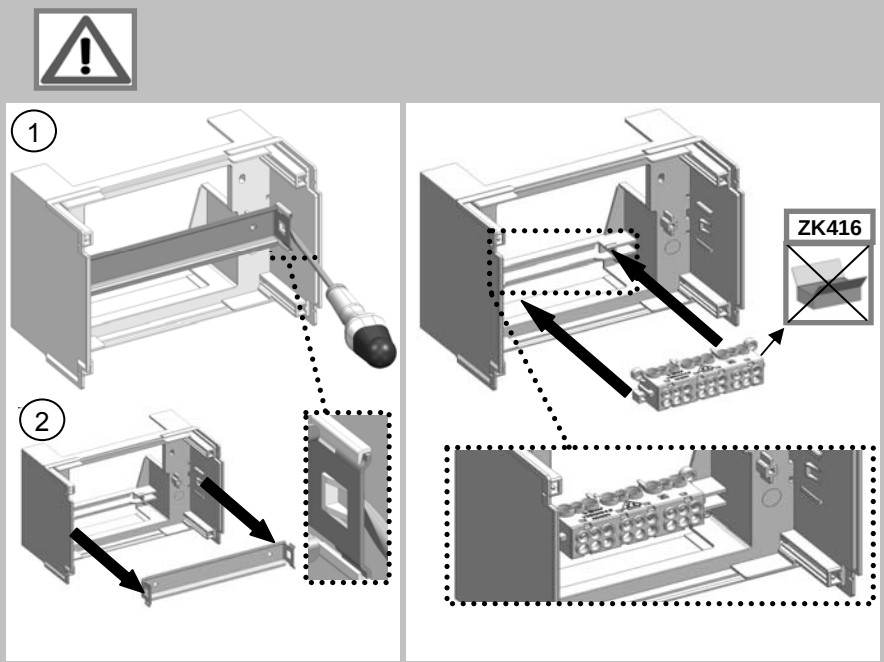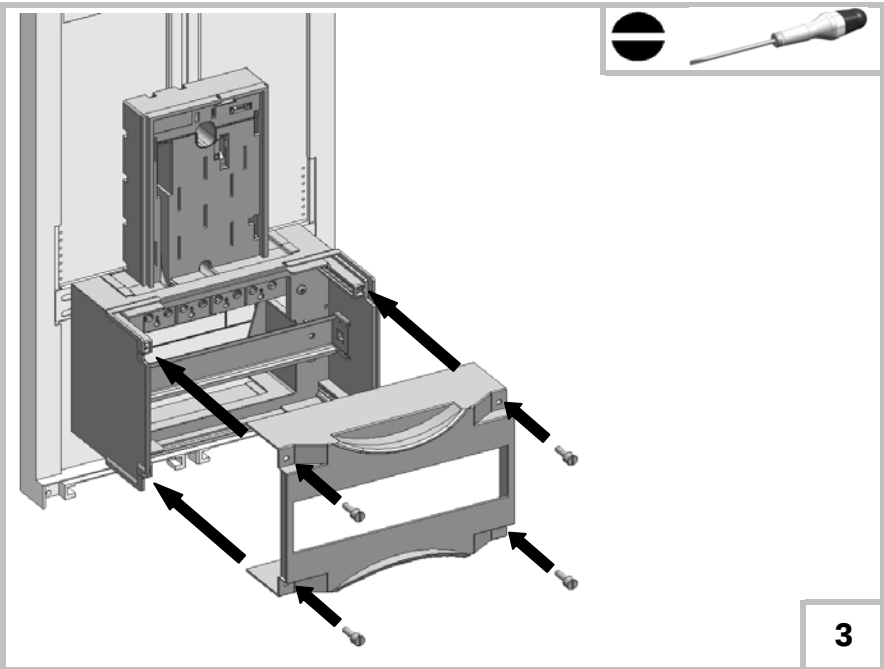

- DE** Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1 durchgeführt werden.
- GB** Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.
- SE** Endast behörig personal enligt DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 är tillaten att arbeta med elektriska installationer.
- IT** Solo a personale qualificato, secondo DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 é consentito di lavorare su installazioni elettriche.
- FR** Seul le personnel qualifié en électricité selon DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 est autorisé à travailler sur installation électrique.
- ES** Sólo electricistas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.
- RU** Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.

ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
 Am Fuchsgraben 2-3
 D-77880 Sasbach

Telephone + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 0
 Telefax + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 501
 Telefax Export + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 545

EDV.-Nr.: 113923 / A
 05.02.2018
 printed in Germany