
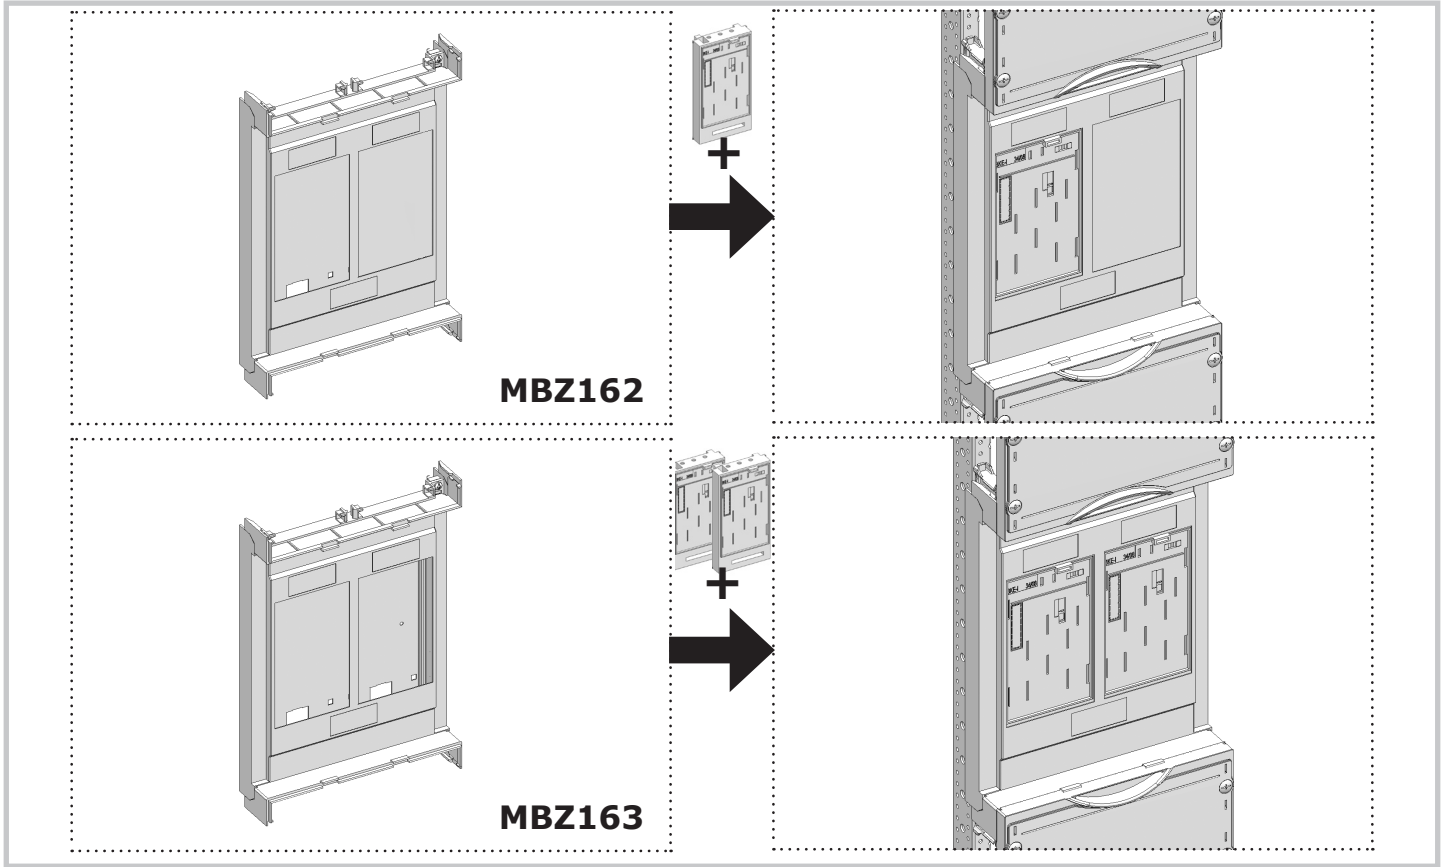





			MZ162	MZ163	
	1	 4,8x11,5 T25	4x	4x	ZB27
	2		1x	1x	--
	3		4x	4x	ZX378
	4		1x	--x	--
			--x	1x	--
	5	 4,8x32T25	4x	4x	ZX273
	6		2x	2x	ZX574


			MZ162	MZ163	
	Z1		1x	2x	VS659



**T25**

**WR**

**300**

**325**
250
MZ162

**325**
250
MZ163

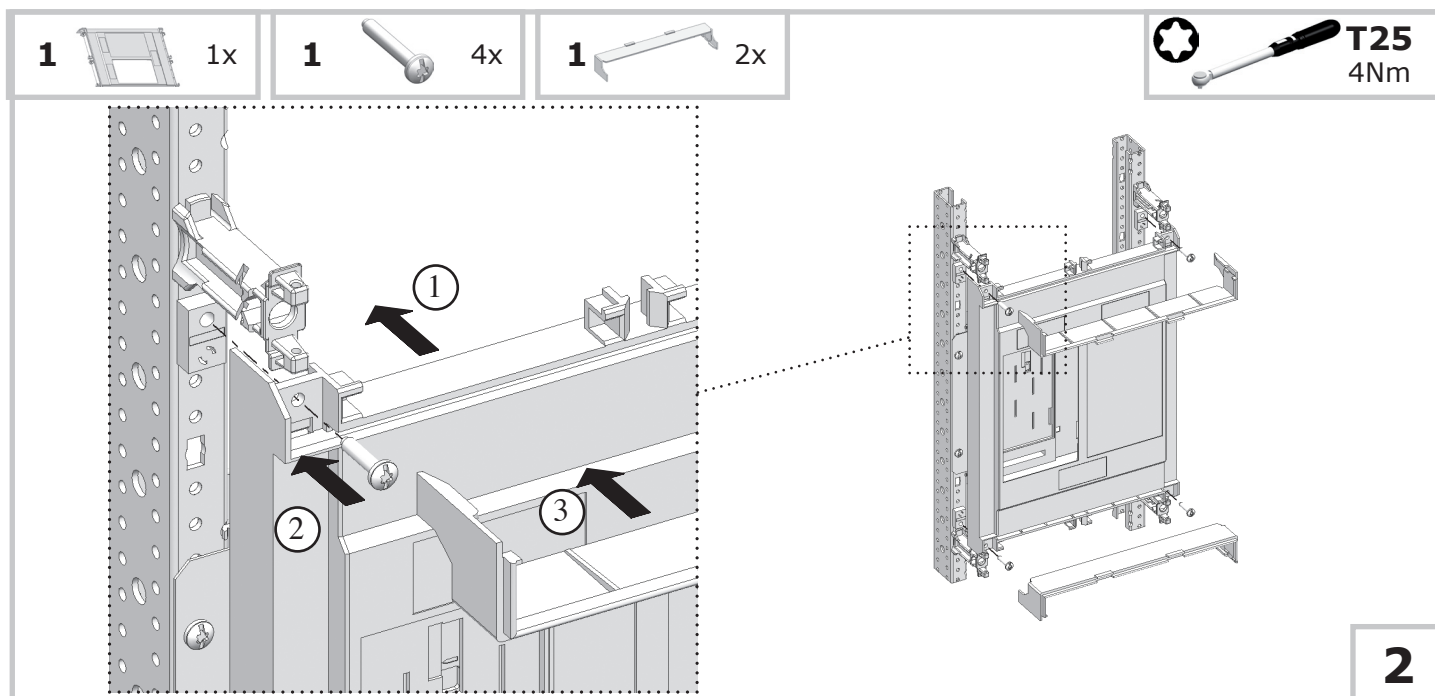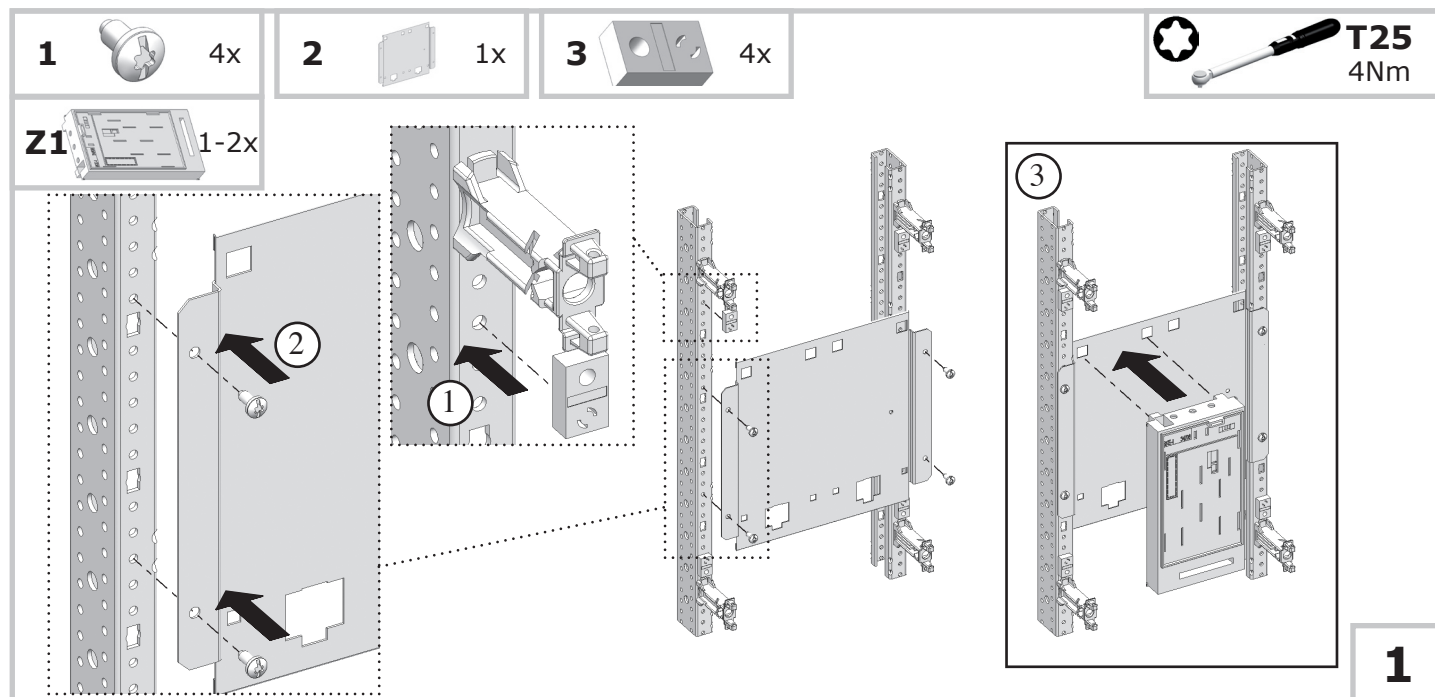

DE Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1 durchgeführt werden.

GB Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.

SE Endast behörig personal enligt DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 är tillaten att arbeta med elektriska installationer.

IT Solo a personale qualificato, secondo DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 è consentito di lavorare su installazioni elettriche.

FR Seul le personnel qualifié en electricité selon DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 est autorisé à travailler sur installation électrique.

ES Sólo electricistas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.

RU Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.