

# Kundenplan

## Schalt- und Verteilerplan

### Messfeld

#### Typenbezeichnung:

**KA4030Z**

Materialnummer:

2CPX033276R9999

Netzbetreiber:

TAB Mitteldeutschland 2019  
und TAB gleiche

#### Feld:

##### Bemessungsströme:

der Schaltgeräte und Leiter:

-

nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2):

-

Im Schrank (HxBxT): 950x550x215mm

nach E DIN VDE 0603-2-2 (Aussetzbetr. DIN 18015-1): - A ( A)

Direktmessung/en:

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen:

-

Bemessungsspannung: 230/400V

Leitung Zugang: -

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Leitung Abgang: -

Netzsystem: -

Verschmutzungsgrad: III

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV

Überspannungskategorie IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

#### Schrank:

Schrankart: -

Aufstellungsort:

Innenraum/Ortsfest

Basisgehäuse: -

Schrankmaß (HxBxT):

900x500mm

Schutzart: -

Schutzklasse: -

-

Tür: -

Türverschluss: -

Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt

Änderungsstand:

KA4030Z\_Z0

Datum: 02.03.2020

Mat.Nr. Kundenplan:

132644

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

#### ABB STRIEBEL & JOHN GmbH

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0


Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

**STRIEBEL & JOHN**

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

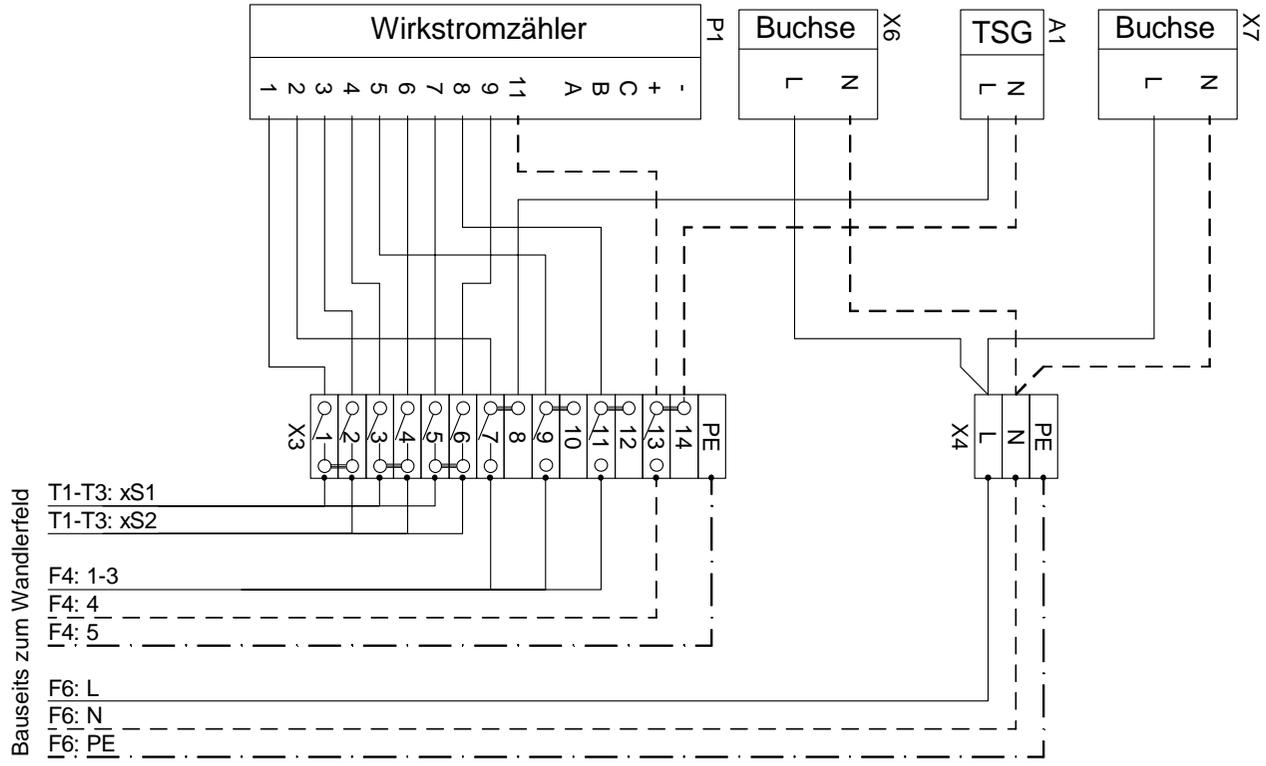

VERTEILUNG

gmm  
Symb  
Str.  
Nr.

Zielbezeichnung

			erstellt:	A.Hardt	02.03.2020
			geprüft:	M.Strasburger	02.03.2020
			freigegeben:	A.Kühndorf	02.03.2020
Änderung	Name	Datum	Name	Datum	

Typenbezeichnung KA4030Z  
 Materialnummer 2CPX033276R9999  
 Messfeld

**STRIEBEL & JOHN**  
 EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Am Fuchsgraben 2-3  
 77880 Sasbach  
 Tel: +49 7841/609-0  
 Fax: +49 7841/609-400

KA4030Z\_Z0  
 Produktionsvorlage

=
+ Bl. 1 v.
1 Bl.


# Produktionsvorlage

Messfeld

Typbezeichnung: KA4030Z

Materialnummer: 2CPX033276R9999

Materialnr.  
Abdeckung  
\*2CPX0...R9999

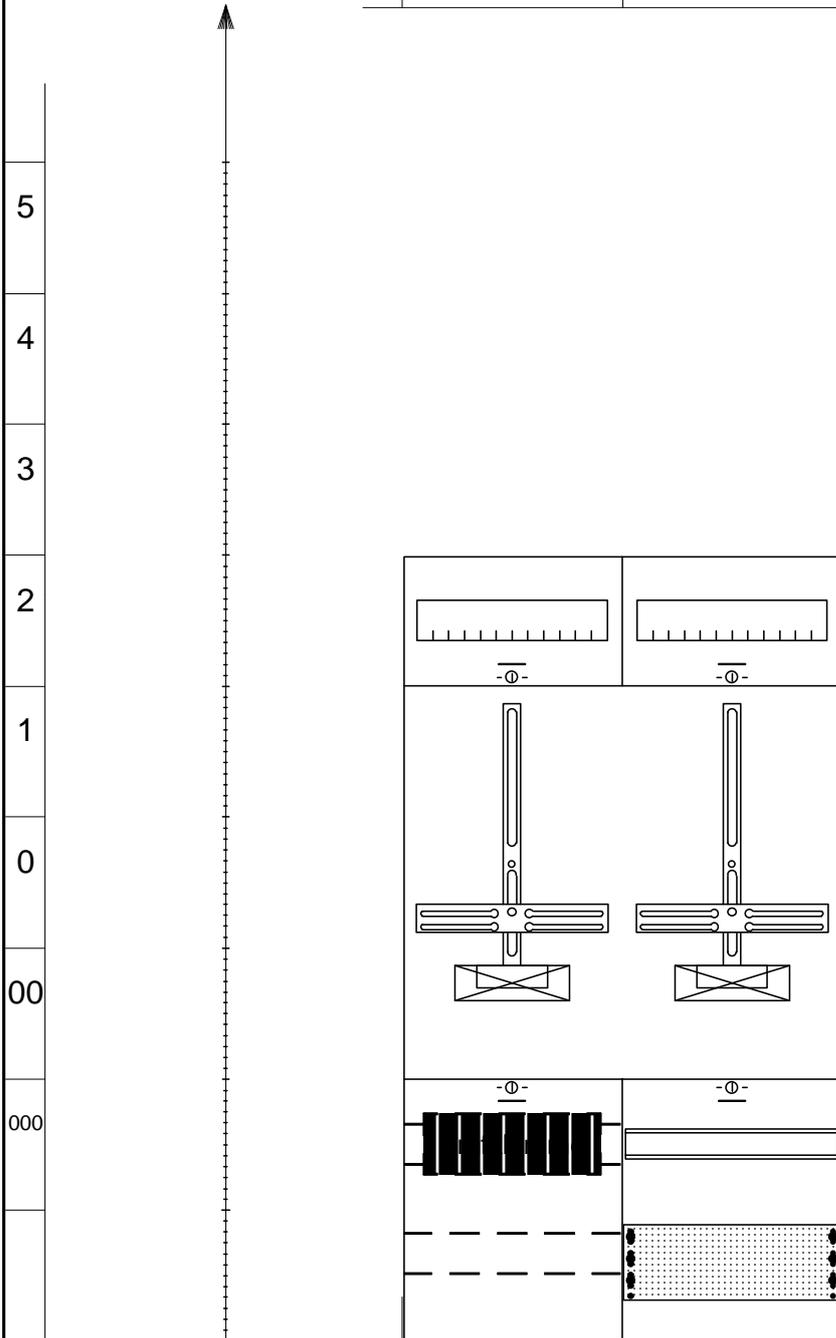

Bauhöhe

Abdeckung  
\*2CPX0...R9999

Maske

Feldbreite

1

2

3

4

5

Kurzzeichen nach Legende; Maße in mm

			erstellt :	A.Hardt	02.03.2020	Änderungsindex: KA4030Z_Z0 <b>STRIEBEL &amp; JOHN</b> EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE	=
			geprüft :	M.Strasburger	02.03.2020		+
			freigeg.:	A.Kühdorf	02.03.2020		Blatt: 1
Änderung	Name	Datum		Name	Datum		v. 2 Bl.