

# Kundenplan

## Schalt - und Verteilerplan

### Ausrüstsatz

**Typenbezeichnung:** VS415

**Materialnummer:** 2CPX038788R9999

**Netzbetreiber z.B.:** Prüfklemme TAB NS Nord A1.01

#### **Bemessungsstrom\*:**

\*Nachweis PTSK nach DIN EN 60439-1 erforderlich

Bemessungsspannung:

Frequenz:

Netzsystem:

Leitung Zugang:

Leitung Abgang:

Min. Schrankmaß HxBxT:

Schrankart:

Basisgehäuse:

Gesamtmaß HxBxT:

Schutzart:

Schutzklasse\*\*:

Tür:

Türverschluss:

Farbe:

Sachbearbeiter:

A.Hardt

Datum:

29.04.2014

Änderungsstand:

VS415\_Z0

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

**STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG**

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0


Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

**STRIEBEL & JOHN**

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

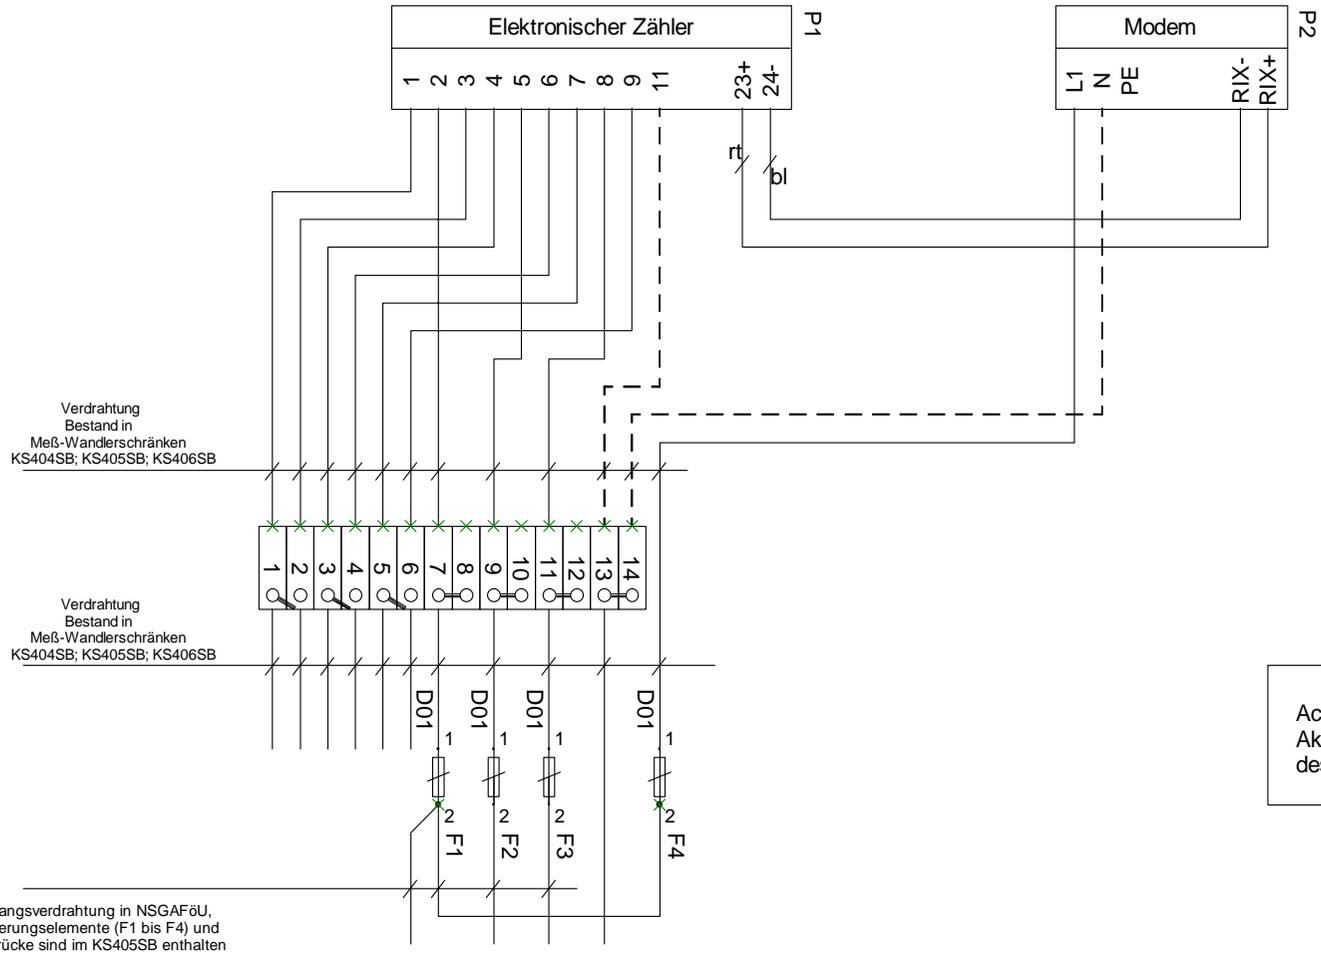

Achtung!  
Aktuellen Verdrahtungsplan  
des Netzbetreibers beachten.

Änderung	Name	Datum	erstellt:	A.Hardt	25.04.2014	Typenbezeichnung	VS415	<b>STRIEBEL &amp; JOHN</b>	Am Fuchsgraben 2-3 77880 Sasbach Tel: +49 7841/609-0 Fax: +49 7841/609-400	VS415_Z0	=
			geprüft:	M.Armbruster	25.04.2014						+
			freigegeben:	A.Kühndorf	25.04.2014						Bl. 1 v.
	Name	Datum	Name	Datum	Ausrüstung	2CPX038788R9999	<b>EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE</b>	Produktionsvorlage	1	Bl.	