

Kundenplan

Schalt- und Verteilerplan

Ausrüstsatz

Typenbezeichnung:

Materialnummer:

Netzbetreiber:

VS482

2CPX038791R9999

E DIN VDE 0603-8

Verdrahtung Spannungspfad mit S201P-B10

Feld:

Bemessungsstrom:

I_{nA} nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2):

I_{nA} nach E DIN VDE 0603-8:

I_{nA} Direktmessung/en:

I_{nC} Hauptsammelschienensystem:

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen:

Bemessungsspannung: -

Bemessungsfrequenz: -

Netzsystem: -

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

-

-

Im Schrank (HxBxT): -

-

-

-

-

Leitung Zugang: -

Leitung Abgang: -

Verschmutzungsgrad: III

Überspannungskategorie: IV

Schrank:

Schrankart: -

Basisgehäuse: -

Schutzart: -

-

Tür: -

Türverschluss: -

Farbe: -

Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest

Schrankmaß (HxBxT): -

Schutzklasse: -

Sachbearbeiter: A. Hardt

Datum: 00.01.1900

Änderungsstand: VS482_Z0

Mat.Nr. Kundenplan: 128472

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0


Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

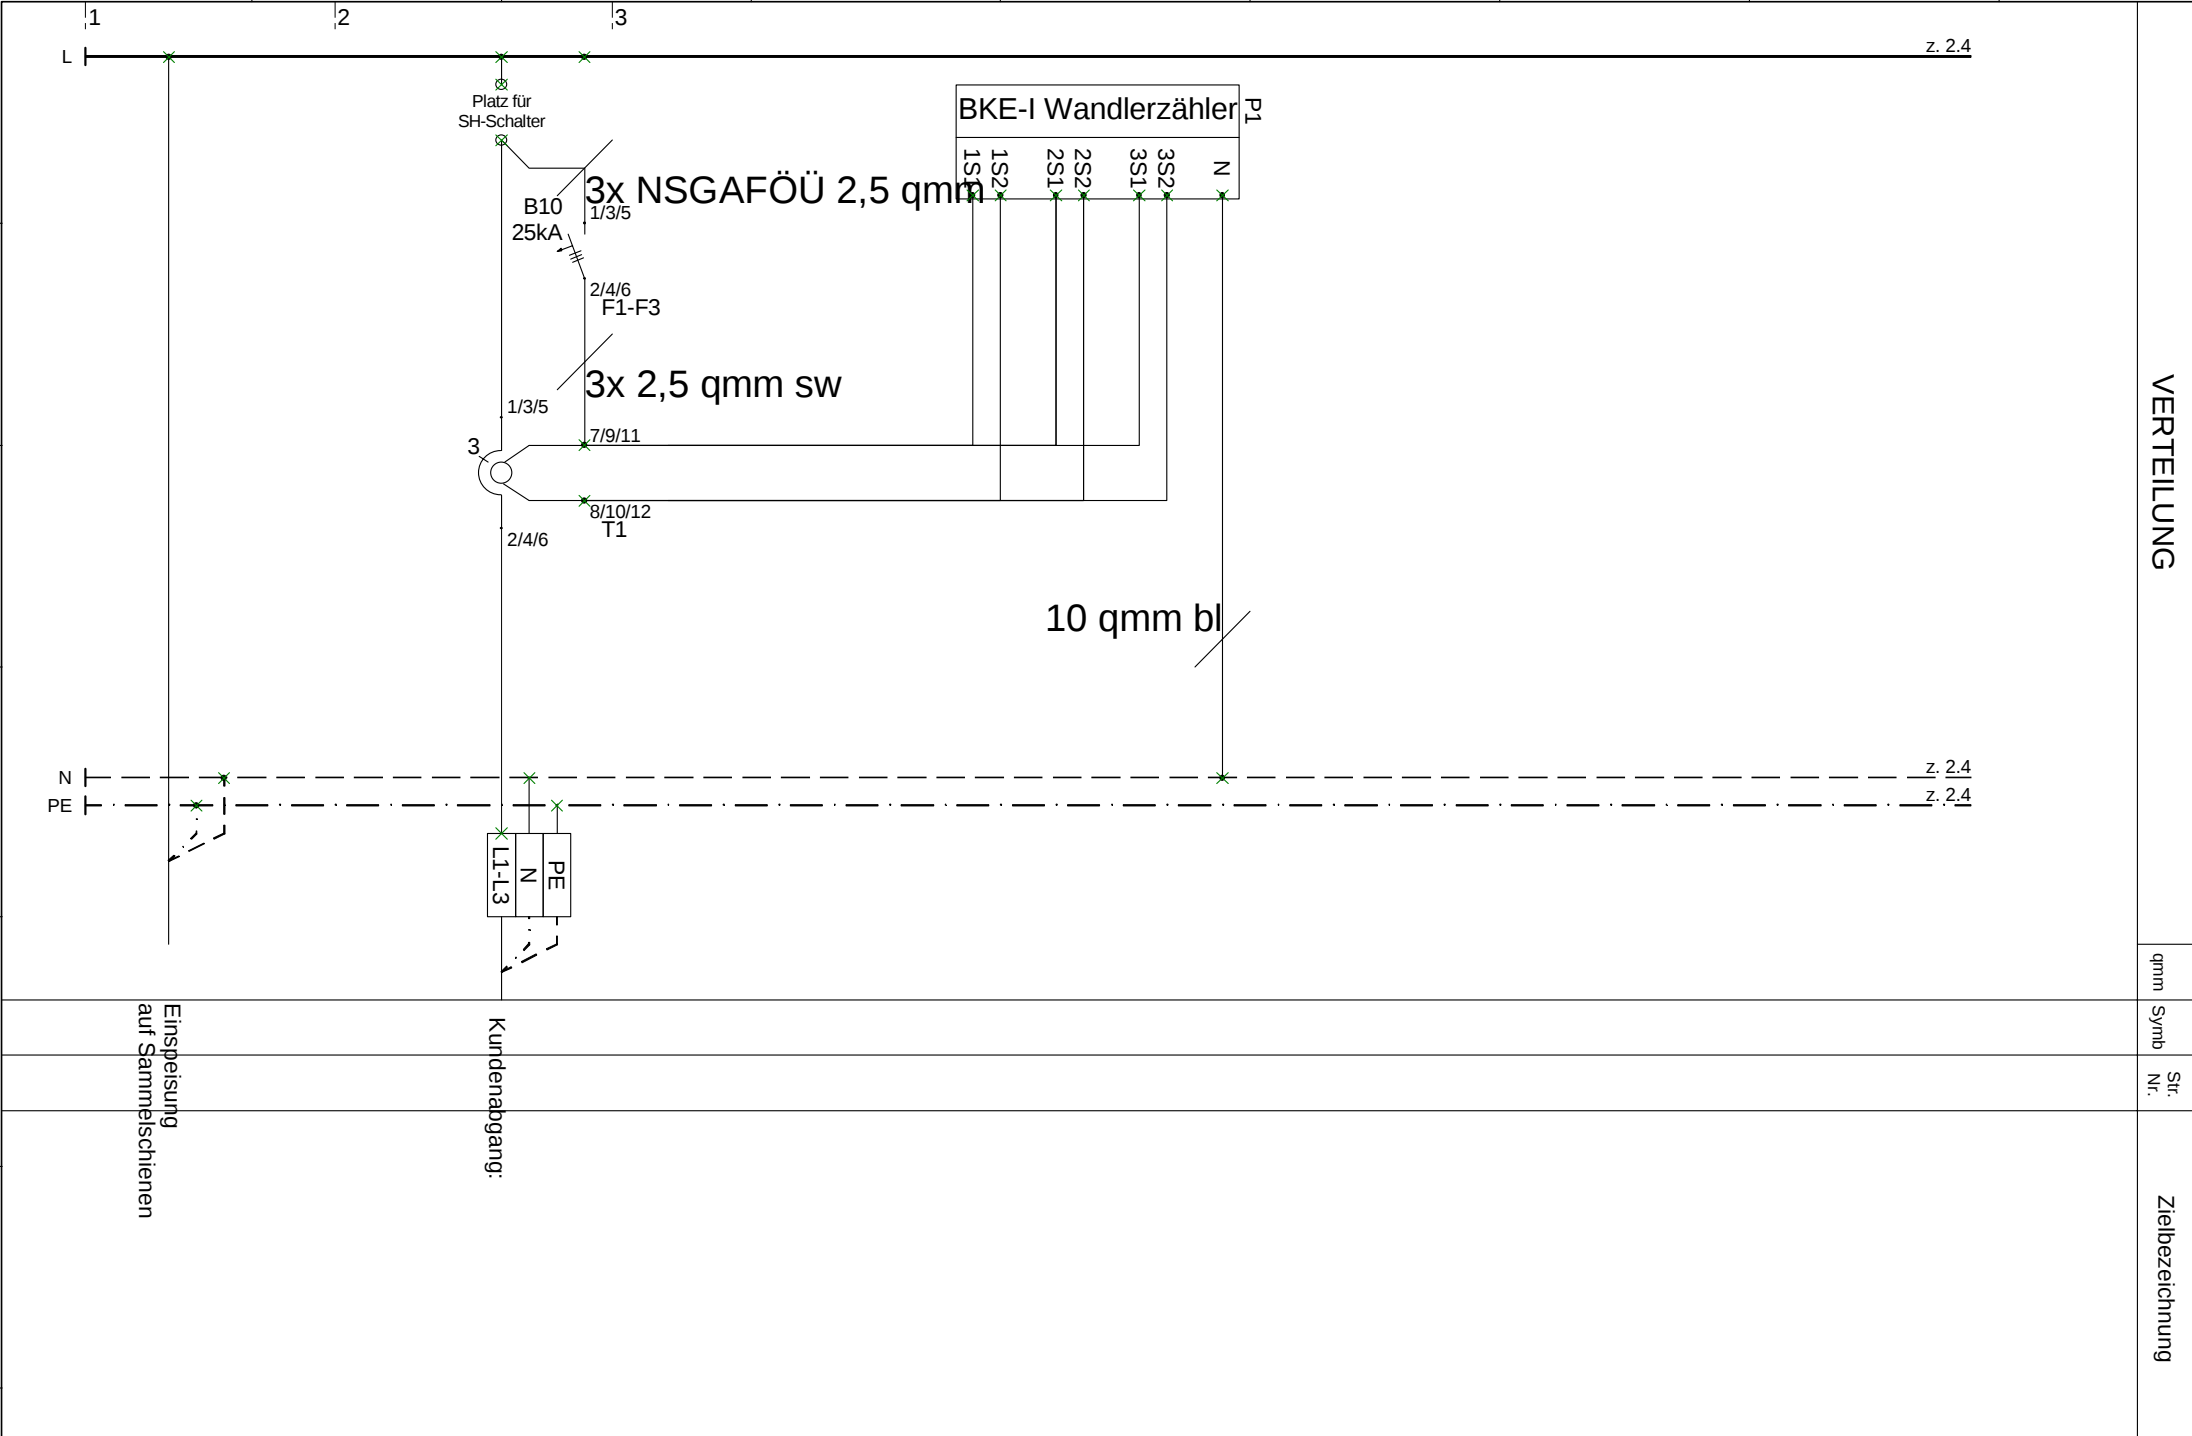

			erstellt: A.Hardt	10.12.2015	Typenbezeichnung VS482	STRIEBEL & JOHN Am Fuchsraben 2-3 77880 Sasbach Tel: +49 7841/609-0 Fax: +49 7841/609-400	VS482_Z0	=
			geprüft: M.Ambruster	10.12.2015	Materialnummer 2CPX038791R9999			+
			freigegeben: A.Kühndorf	10.12.2015	Ausrüstsätze		Bl. 1 v.	
Änderung	Name	Datum	Name	Datum			Produktionsvorlage	2 Bl.

