

Kundenplan

Schalt- und Verteilerplan

Ausrüstsatz

Typenbezeichnung:**VS499**

Materialnummer:

2CPX039851R9999

Netzbetreiber:

E DIN VDE 0603-8

Verdrahtung TSG

Feld:**Bemessungsstrom:**

-

 I_{nA} nach DIN EN 61439-2 (VDE0600-660-2):

-

Im Schrank (HxBxT): -

 I_{nA} nach E DIN VDE 0603-8:

-

 I_{nA} Direktmessung/en:

-

 I_{nC} Hauptsammelschienensystem:

-

Verlustleistung incl. Zähler, Wandler u. Sicherungen:

-

Bemessungsspannung: -

Leitung Zugang: -

Bemessungsfrequenz: -

Leitung Abgang: -

Netzsystem: -

Verschmutzungsgrad: III

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6kV

Überspannungskategorie: IV

Beim Anschluss einer Leitung an das Sammelschienensystem muss ein Abstand von 5,5mm zwischen der Isolierung der Leitung und benachbarten blanken Sammelschienen incl. Klemmen eingehalten werden.

Drehmomente der einzelnen Betriebsmittel beachten. Schrauben an Kupferschienen:

M4 mit 1,5Nm; M5 mit 2,5Nm; M6 mit 4,5Nm; M8 mit 10Nm; M10 mit 20Nm; M12 mit 40Nm

Schrank:

Schrankart: -

Aufstellungsort: Innenraum/Ortsfest

Basisgehäuse: -

Schrankmaß (HxBxT): -

Schutzart: -

Schutzklasse: -

-

Tür: -

Türverschluss: -

Farbe: -

Sachbearbeiter: A. Hardt

Datum: 00.01.1900

Änderungsstand: VS499_Z0

Mat.Nr. Kundenplan: 128481

Genehmigungsvermerk:

Unterschrift / Firmenstempel:

Datum:

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchsgraben 2-3

77880 Sasbach

GERMANY

Telefon 07841 609-0


Telefax 07841 609-400

www.striebelundjohn.com

E-Mail: info.desuj@de.abb.com

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

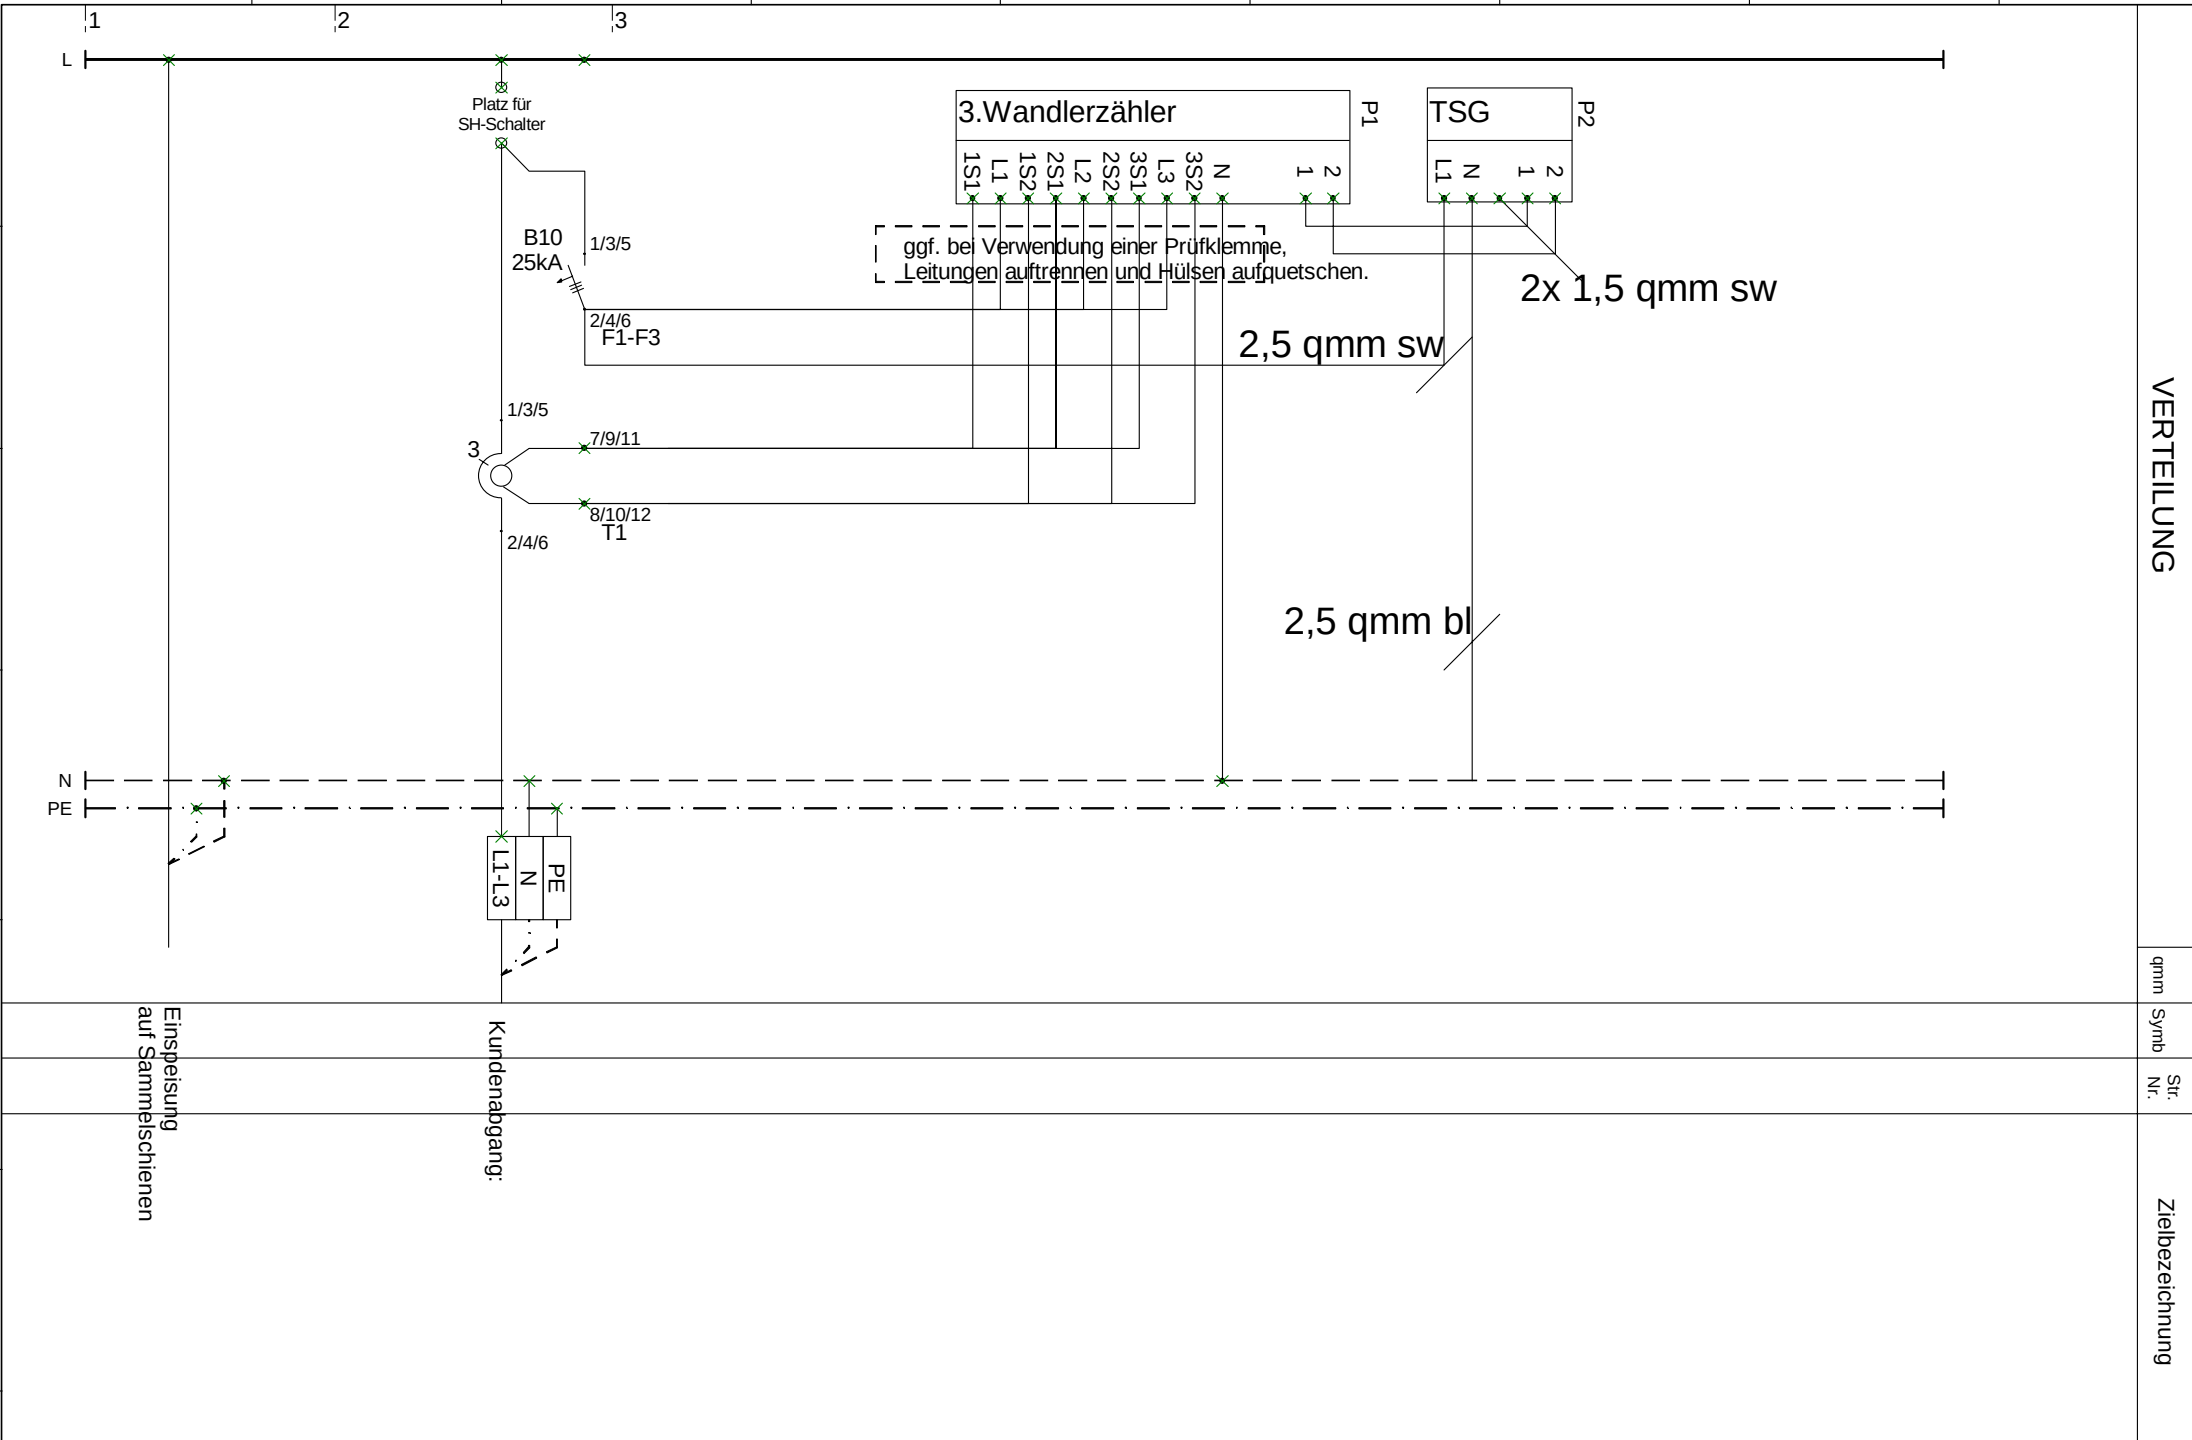

			erstellt:	A.Hardt	10.12.2015	Typenbezeichnung VS499 Materialnummer 2CPX039851R9999 Ausrüstsätze	STRIEBEL & JOHN Am Fuchsgraben 2-3 77880 Sasbach Tel: +49 7841/609-0 Fax: +49 7841/609-400 EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE	KA4300_Z0 Produktionsvorlage	=
			geprüft:	M.Armbruster	10.12.2015				+
			freigegeben:	A.Kühndorf	10.12.2015				Bl. 1 v. 1
Änderung	Name	Datum		Name	Datum				1 Bl.